



PODESTA –P.1

PŮDORYS

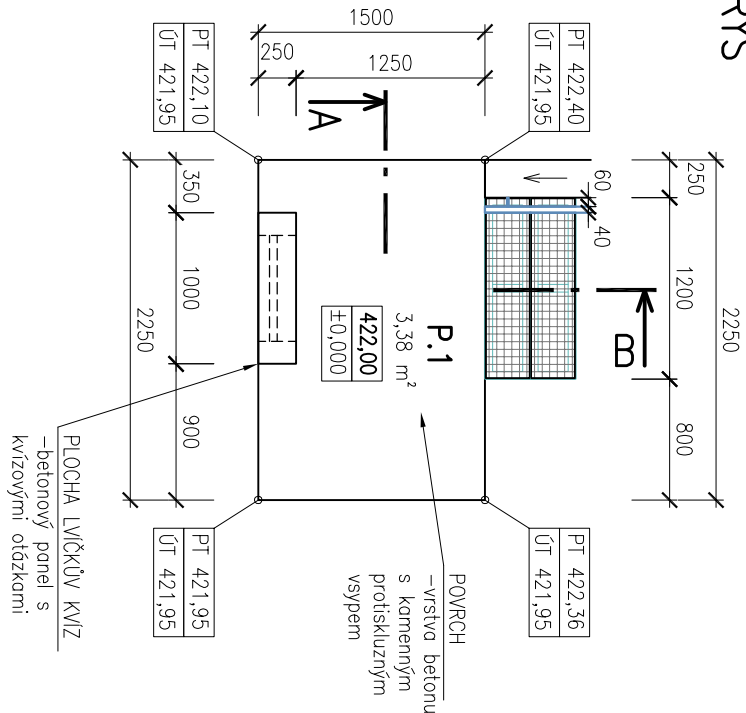

ZÁKLADY



POZNÁMKY:

- Výkopové práce:
- Hlubení rýh základových posů přizpůsobit terénu, základová spára musí být min. 450 mm v rostlém terénu a min. 900 mm pod úrovní terénu (ÚT), základová spára nesmí rozdělnout ani promrznout.
- Výkopová zemina odvezena na mezikládku staveniště, s použitím na zpětnou úpravu terénu.
- Stávající inženýrské sítě (2x KABEL AKRY 4Bx25) budou během stavebních prací chráněny!!
- Zaklady:
- Pod základovou desku bude proveden hutněný šterkový podsyp tl. 150 mm.
- Základová deska a základové obvodové posy budou zhotoveny z betonu C25/30, posy do nezámrné hloubky – tj. min. 900 mm pod ÚT.
- Do základové desky bude vložena výztuž z KARI sítě, do základových posů pod opěrnou zeď o panely s kvízem bude průběžně vložena výztuž z betonářské oceli, nutno dodržet krytí výztuže min. 25 mm!

VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ:

- výztuž z ocelových žebříkových prutů a třmičky uloženo pod opěrnou zeď o panely s kvízem
- 4x prut ØR10 a třmičky ØR6 á 250mm

VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ DESKY PODESTI:

- svarovaná síť z ocelových žebříkových drátů tvářených za studena – norma DIN 488-4.
- KARI síť KA 16 oko 100x100 mm drát 4 mm, min. přesah sítě 350 mm


VÝZTUŽ OPĚRNÉ ZDI:

- ocelové žebříkové tyče (roxory) zabetonované do základových posů a vyláženy nad betonovou desku pro následné vyztužení opěrné zdi
- tyč ØR16 mm á 600 mm, délky 1200 mm
- při uložení výztuže dbát na vedení osvětlení v opěrné zdi aby nedošlo ke kolizi

VÝZTUŽ PANELŮ S KVÍZEM:

- ocelové žebříkové tyče (roxory) zabetonované do základových posů a vyláženy nad betonovou desku pro následné vyztužení opěrné zdi
- tyč ØR16 mm á 400 mm, délky 1500 mm
- při uložení výztuže dbát na vedení osvětlení v panelu aby nedošlo ke kolizi

LEGENDA MATERIÁLŮ:



0,000 = 422,000 m n (BpV)



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing.arch. Martin Janda		Ing. Veronika Svobodová	
INVESTOR		ing.arch.martin janda architektonická kancelář Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm www.jzararchitekt.cz, tel. 558 631 134	
Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm		STUPEŇ	
AKCE		DUR, DSP	
Obnova schodiště na Horečkách na pozemcích 3995/11 a 3995/12 v katastrálním území Frenštát pod Radhoštěm		MĚŘÍTKO	
		1 : 50	
		DATUM	
		únor 2018	
OBSAH		ČÍSLO VÝKRESU	
VÝKRES PODESTVY -P1		06	