


# BUDOVA ZÁZEMÍ

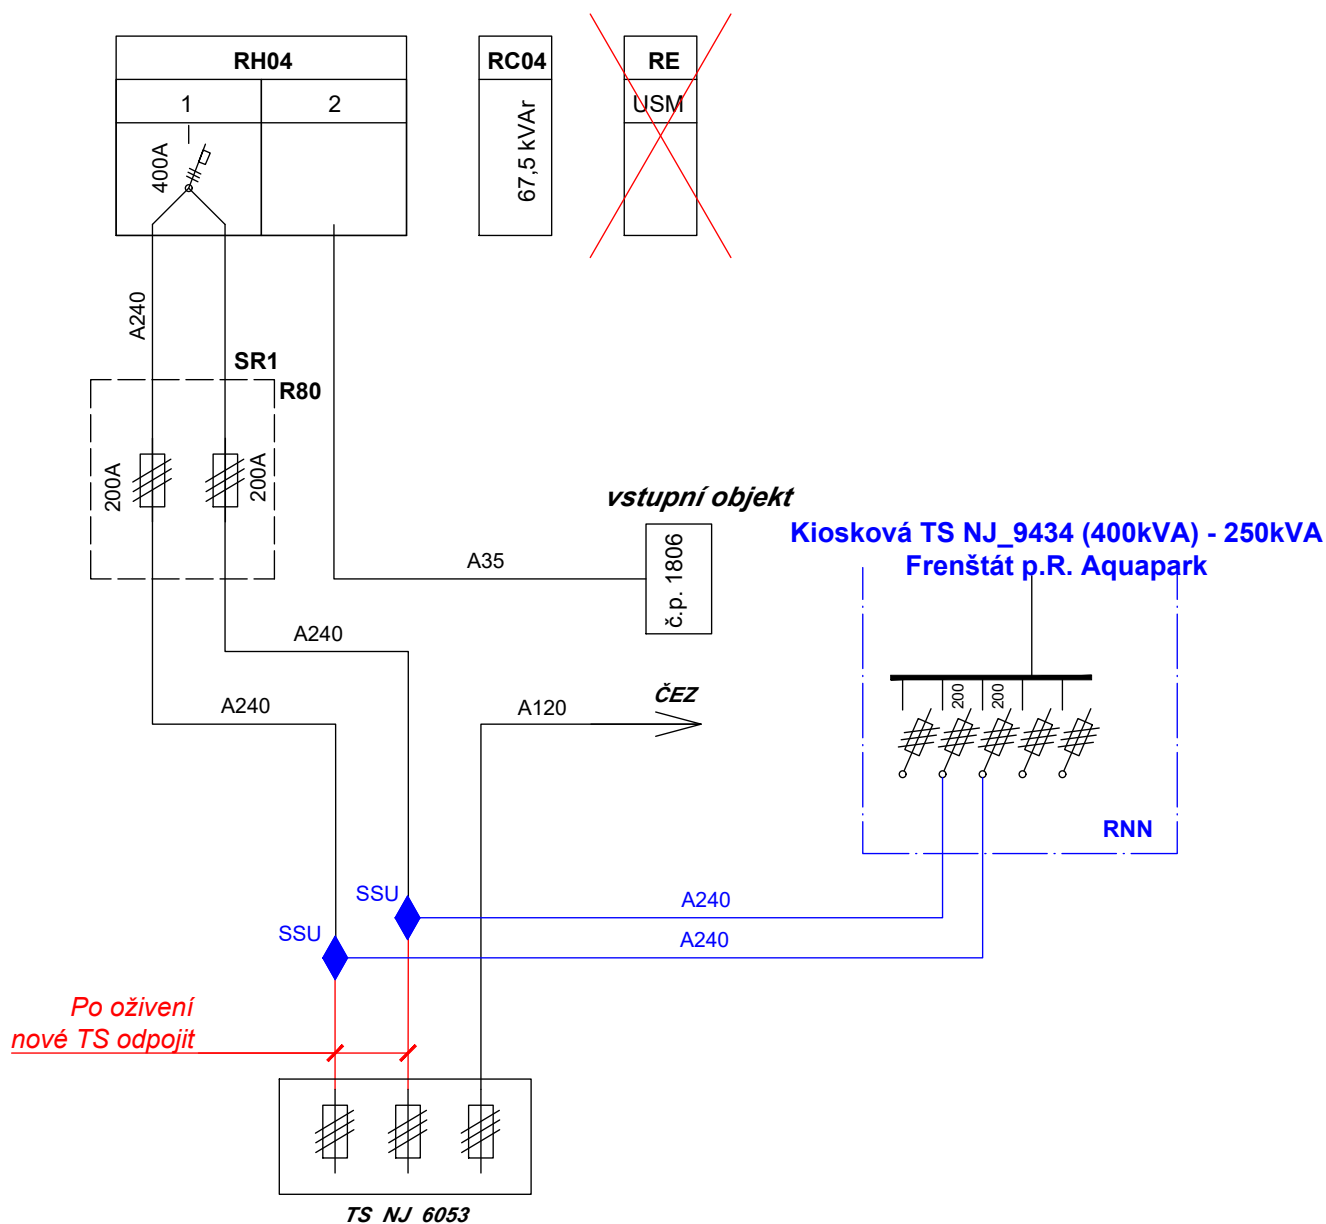

## Údaje pro spotřebu

Instalovaný výkon	-	kW
z toho pro	-	kW
Soudobý příkon	-	170 kW

REZERVOVANÝ PŘÍKON - 196 kW

## Uzemnění podle ČSN 33 2000-5-54

### Napěťová soustava:

na straně NN - 3+PEN (3N+PE) AC 50Hz 400/230V

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41 ed.2 a PNE 33 0000-1:  
na straně NN - automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S

Hlavní projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil
	Sopuch Miroslav	Sopuch Miroslav	
Investor	Město Frenštát pod Radhoštěm; IČO: 00297852 nám. Míru č. 1, Frenštát pod Radhoštěm 744 01		
Stupeň PD	Uzemní souhlas (ÚS + DPS)		
AKCE:	Přívod VN a NN, trafostanice pro areál Aquaparku, ul. Dolní Frenštát p. R. k.ú. Frenštát pod Radhoštěm D.2.b) Výkresová část		
Název výkresu:	Jednopolové schéma NN rozvodu		
Č. autorizace		Číslo kopie:	
Číslo zakázky		00820P	
Datum		06/2020	
Formát		1 x A4	
Měřítko		-	Číslo výkresu JSCH NN



**Miroslav Sopuch;**  
IČO: 13017101  
Bratří Jaroňků 778/17,  
Nový Jičín 741 01

**Projekční kancelář**  
Trilcová 1386/19, Nový Jičín 741 01  
Tel. 606 707 601, E-mail: [posta@misa.cz](mailto:posta@misa.cz)