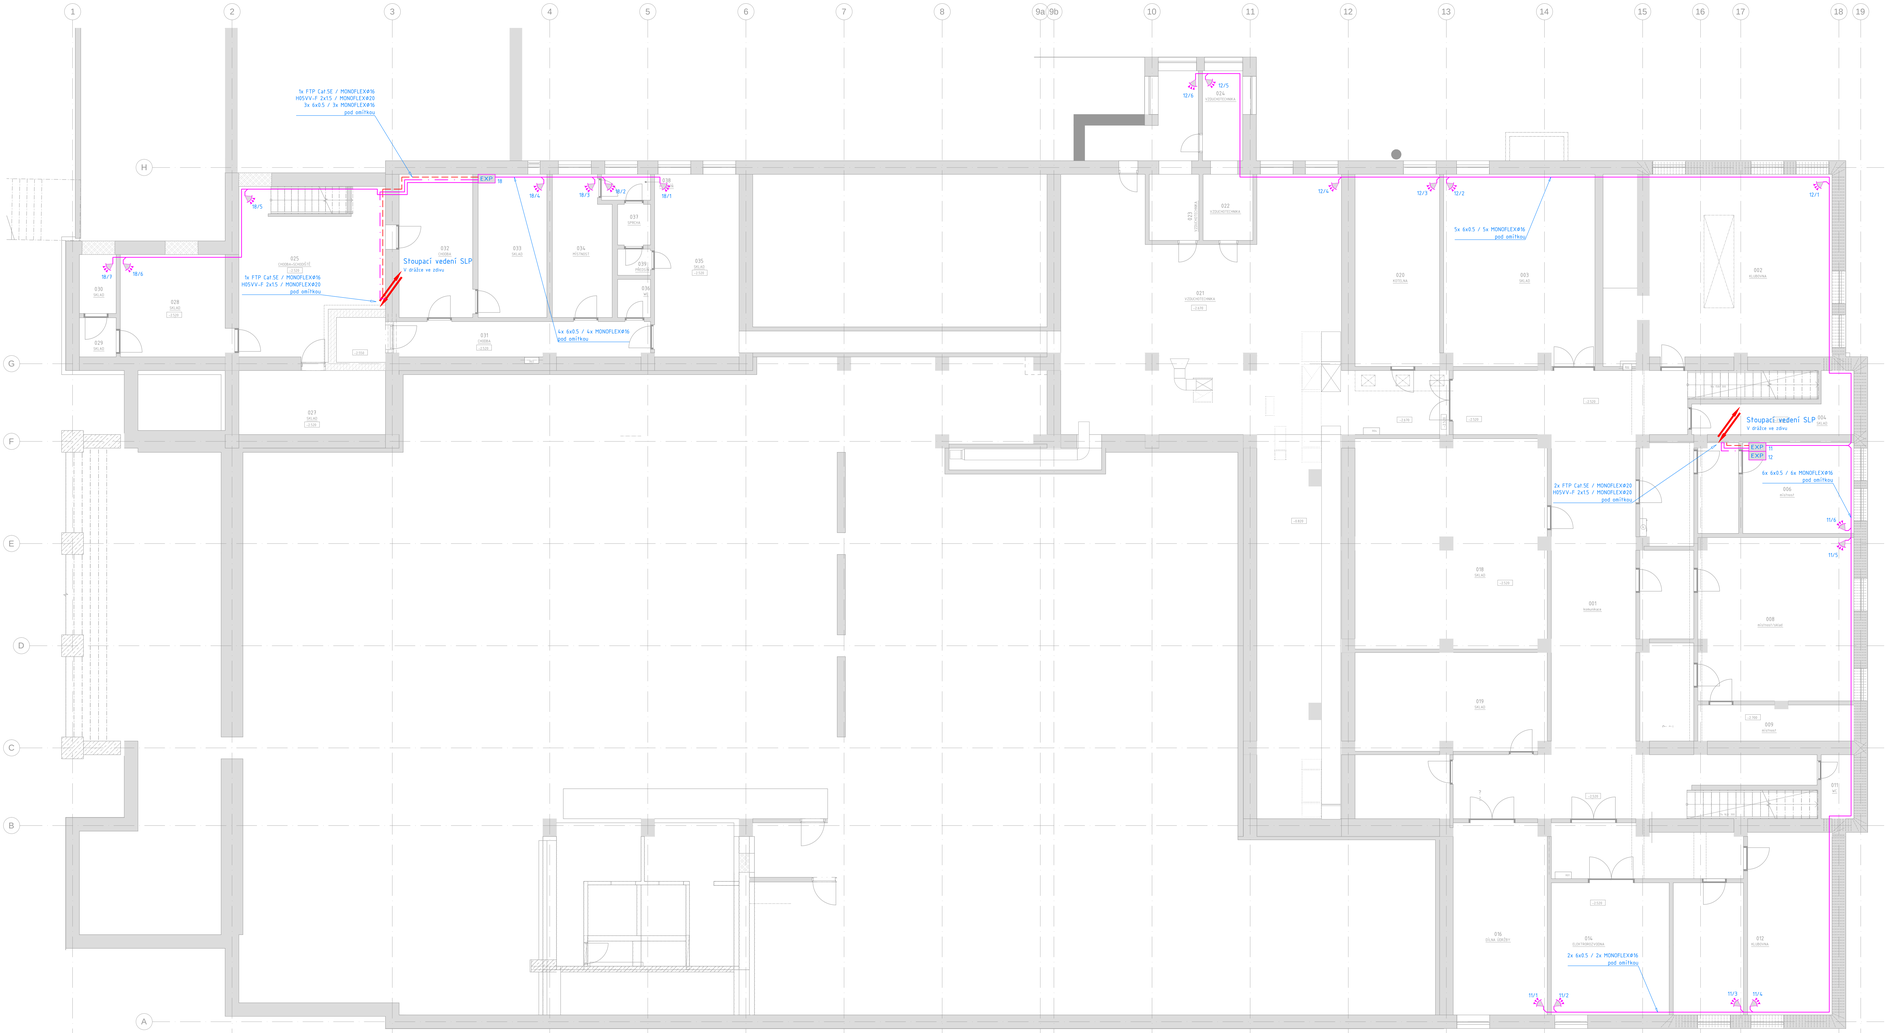


## LEGENDA PZTS A CCTV :

(POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM A KAMEROVÝ SYSTÉM)

- ÚSTŘEDNA PZTS
- ČIDLO PROSTOROVÉ (PIR)
- ČIDLO OTEVŘENÍ (MAGNETICKÝ KONTAKT)
- PROPOJOVACÍ KRABICE
- TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO NA WC PRO INVALIDY S TÁHLEM
- RESETOVACÍ TLAČÍTKO NA WC PRO INVALIDY
- SVĚTELNÁ SIGNALIZACE SOS
- KLÁVESNICE PZTS
- NAPÁJECÍ ZDROJ PZTS
- KONCENTRÁTOR
- SIRÉNA PZTS
- KABEL PZTS - K ČIDLŮM ( 3x2x0.5 st. )
- KABEL PZTS - SBĚRNICE
- KABEL PZTS - NAPÁJENÍ

CCTV:

- VÝVOD PRO KAMERU

Poznámka :

- Páteřní rozvody budou vedeny společně v koridorech s kabely strukturované kabeláže. (Ve stěnách pod omítkou).
- K čidlům budou rozvody vedeny v trubkách pod omítkou.
- V technických místnostech budou rozvody vedeny v trubkách na povrchu.
- Rozvody ve stoupačce budou vedeny společně s kabely UKS.
- PIR čidla budou umístěna na stěně ve výšce 2,4m (případně v min.výšce 1,8m).
- Tlačítka na WC pro invalidy s táhlem budou umístěna na stěně vedle WC mísy, 800 mm od zadní stěny výškově tak, aby táhlo končilo ve výšce 150 mm od podlahy. Optická signalizace umístěna vedle vstupních dveří.
- Koncentrátory umístěny v technických místnostech, WC, úklid, apod.
- Klávesnice PZTS umístěny na stěně ve výšce 1,6m (horní hrana).
- Topologie napájení patrna z výkresu blokové schéma PZTS.

| Seznam revizí | | | |
|---|---|---|---|
| Číslo revize | Popis | Datum | Vydal |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZPRACOVAL PROJEKTANT: Atelier Velehradský, s. r. o. Ulučino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 340 E: info@atelierveleha.cz T: +420 547 221 936 | STUPEŇ PD: Dokumentace pro provádění stavby | AUTORIZACE: | |
| | DATUM: 5 / 2014 | | |
| | STAVEBNÍ ÚPRAVY: 1. | | |
| | ČÁST PD: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ | | |
| KOORDINÁTOR: Ing. Ondřej Tichý Pavlíčkova 141, 664 51 Pavlíčkovice IČ: 757 18 600 | PROFESSE ČÁST: D.1.4.8-SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE | | |
| | MĚŘÍTKO: 1:75 | | |
| STAVEBNÍK: Město Frenštát pod Radhoštěm | DOPLNĚTOVÝ PROJEKTANT: Ing. Ondřej Tichý | | |
| MÍSTO STAVBY: Frenštát p.R., p.č.: 1613 | DATA: Ing. Ondřej Tichý | | |
| ČÍSLO AKCE: 1250 MÍSTO AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ P.R. | MĚŘÍTKO VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP - PZTS | | |
| STUPEŇ PD: DPS | STAVEBNÍ OBJEKT: I. | ČÁST PD: D | PROFESSE ČÁST: SLB-008 |